


Povezivanje Bentel NEKA-F sirene sa 2 otpornika (pjena i tamper zasebne zone s nadzorom linije). Otpornik (1k Ω) i dioda (IN4007) na +N i AF su obavezni zbog uklanjanja greške nadzora sirenskog izlaza centrale.



Povezivanje Bentel NEKA-F sirene bez otpornika (pjena i tamper zasebne zone). Otpornik (1k Ω) i dioda (IN4007) na +N i AF su obavezni zbog uklanjanja greške nadzora sirenskog izlaza centrale.

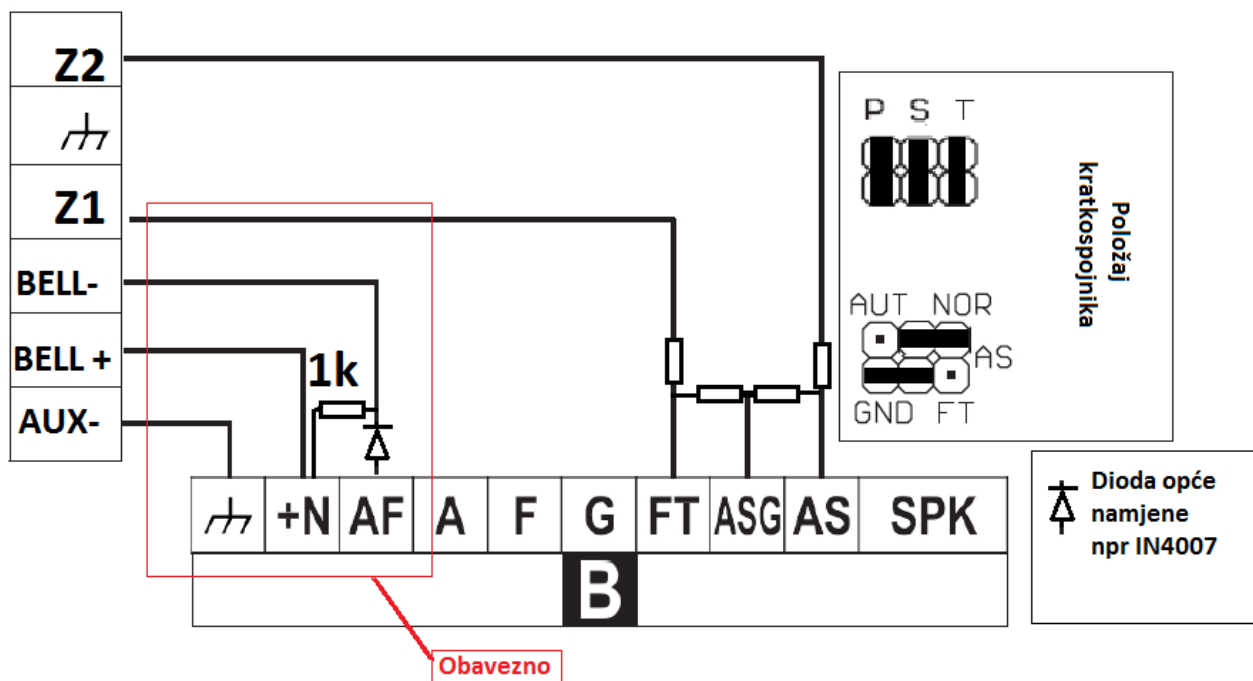